

obec Sebranice
Mgr. Eva Škrabalová
starostka obce

Sebranice č.p. 149
679 31 Sebranice

Číslo jednací: 2026/01/VTN
Vyřizuje: Mikulášek
Tel.: +420 516 427 213
Datum: 8.7.2026

VODNÍ ZDROJE SEBRANICE - VLIV DLOUHODOBÉHO SUCHA

Vážená paní starostko,

informujeme Vás touto cestou o stavu vodních zdrojů v obci Sebranice.

Obec Sebranice je zásobována pitnou vodou ze dvou lokálních vodních zdrojů, a to z hlavního prameniště U hájenky - 2 kopané studny na pozemku parc. č. 460/1 k. ú. Nýrov a z pomocného prameniště - 1 kopaná studna u Újezského potoku na pozemku parc. č. 100/2 k. ú. Sebranice. V obou případech se jedná o mělké vodní zdroje silně ovlivňované klimatickými podmínkami.

Vodojem (VDJ) je trvale doplňován gravitačním nátokem přes vodovodní síť obce z prameniště U hájenky. Nátok do VDJ je řízen plovákovým ventilem. V případě nedostatečné kapacity hlavního zdroje (zejména v letních měsících) je potřeba vody v obci doplňována čerpáním z pomocného VZ, a to v hodnotách běžně dosahujících cca 400 m³/ měsíc = 0,15 l/s. Vlivem letošního sucha poklesla vydatnost prameniště U hájenky natolik, že v měsíci červnu 2026 již bylo nutno z pomocného prameniště doplnit 715 m³ = 0,28 l/s a na konci tohoto měsíce bylo některé dny čerpáno nepřetržitě a odebrané množství vody dosahovalo (2x) 70 m³/den = 0,81 l/s.

Díky napojení pomocné studny na vodárenský dispečink VAS můžeme graficky zobrazit situaci na pomocném vodním zdroji v období od 1.5.2026 (Graf 1) a doplňování vodojemu z pomocného zdroje v období nejvyšších denních teplot na přelomu června a července 2026 (Graf 2).

Dosud se nepříznivé klimatické poměry neprojevily natolik, že by bylo nutno vodu do obce navážet, ale z vytvořených grafů je patrné, že zásobování obce se pohybovalo na hraně udržitelnosti, kdy i přes téměř trvalé čerpání z pomocné studny docházelo k zaklesávání hladiny vodojemu hluboko pod běžnou provozní hladinu (úseky pod úrovní „Low“ na Grafu 2). Současně jsme se dostali i k limitu pomocné studny, jak je patrné z vývoje hladin studny (Graf 1). Naštěstí s počátkem července 2026 došlo k ochlazení, které přineslo i občasné srážky. Tyto srážky sice nebyly dostatečné k doplnění podzemní vody, ale společně s ochlazením přispěly k výraznému snížení spotřeby vody v obci. Budou následovat pravidelně nejsušší měsíce červenec a srpen.

V situaci, kdy je uvažována výstavba nového obchodního centra na území obce s jeho napojením na obecní vodovod je nezbytné urychleně zahájit přípravné práce na posílení zásobování vodovodu obce.

To stejné platí i pro plánované rozšíření firmy ALPS, nebo pro realizaci územního plánu obce, který předpokládá nově až +60 bytových jednotek.

Pro maximální eliminaci mimořádných provozních stavů na vodovodu obce (poruchy, havarijní i neoprávněné odběry vody z hydrantů a pod.) je Váš vodovodní systém na všech klíčových místech osazen systémy automatického řízení a regulace s přenosem dat na vodárenský dispečink VAS.

Pro případ nutnosti provedení nouzových opatření Vás upozorňujeme, že návozy vody autocisternou do vodojemu jsou zpoplatněny, nejedná se o nouzové zásobování pitnou vodou ve smyslu zákona.

Pro plynulé zásobování obce pitnou vodou je nezbytné realizovat opatření investičního charakteru, nejlépe napojení na dostatečně kapacitní skupinový vodovod. Do realizace tohoto posílení vodovodu jsme, jako zodpovědný provozovatel, nuceni přijmout opatření omezující zvyšování spotřeby vody a chránit stávající odběratele. Z těchto důvodů jsme nuceni postupovat takto:

- VAS bude vydávat souhlasy s napojením nových odběratelů na veřejný vodovod pouze v individuálních případech pro existující nemovitosti užívané jen pro bydlení
- VAS nebude vydávat souhlasy s napojením nových odběratelů na veřejný vodovod pro rozvoj obce v nových lokalitách (developerská výstavba, celé nové ulice, odběratelé s velkým požadavkem na odběr vody, ... atd.).
- doposud vydané souhlasy s napojením na vodovod pro rodinné domy zůstávají v platnosti.
- vodovod v obci nezaručuje plnění podmínek pro použití pro požární účely z důvodů nedostatečného objemu vody v akumulaci vodojemu. Proto platí rovněž zákaz odběru vody z požárních hydrantů pro hasičská cvičení. Nevztahuje se pro krizové stavy při hašení požárů.
- platí zákaz napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného vodovodu
- platí zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu
- v případě požadavku na větší odběr pitné vody se v předstihu dotážete na našem vodárenském dispečinku (tel. 734 692 777), zda je to vůbec možné.

Aktuální informace uvádíme na našich webových stránkách <http://www.vodarenska.cz>.

Žádáme Vás tímto, vážená paní starostko, o informování občanů Vaší obce, např. zveřejněním tohoto oznámení na vašich webových stránkách, případně rozhlasem.

Na základě uvedených skutečností požádáme příslušný vodoprávní úřad o vyhlášení Opatření obecné povahy. Děkujeme Vám za spolupráci. Všem našim zákazníkům děkujeme za pochopení.


Ing. Pavel Mikulášek
VTN divize Boskovice

Na vědomí:

- Stavební úřad Boskovice
- MěÚ Boskovice, odbor životního prostředí
- HZS JmK


Grafické přílohy k informaci o stavu vodních zdrojů v obci Sebranice

GRAF 1

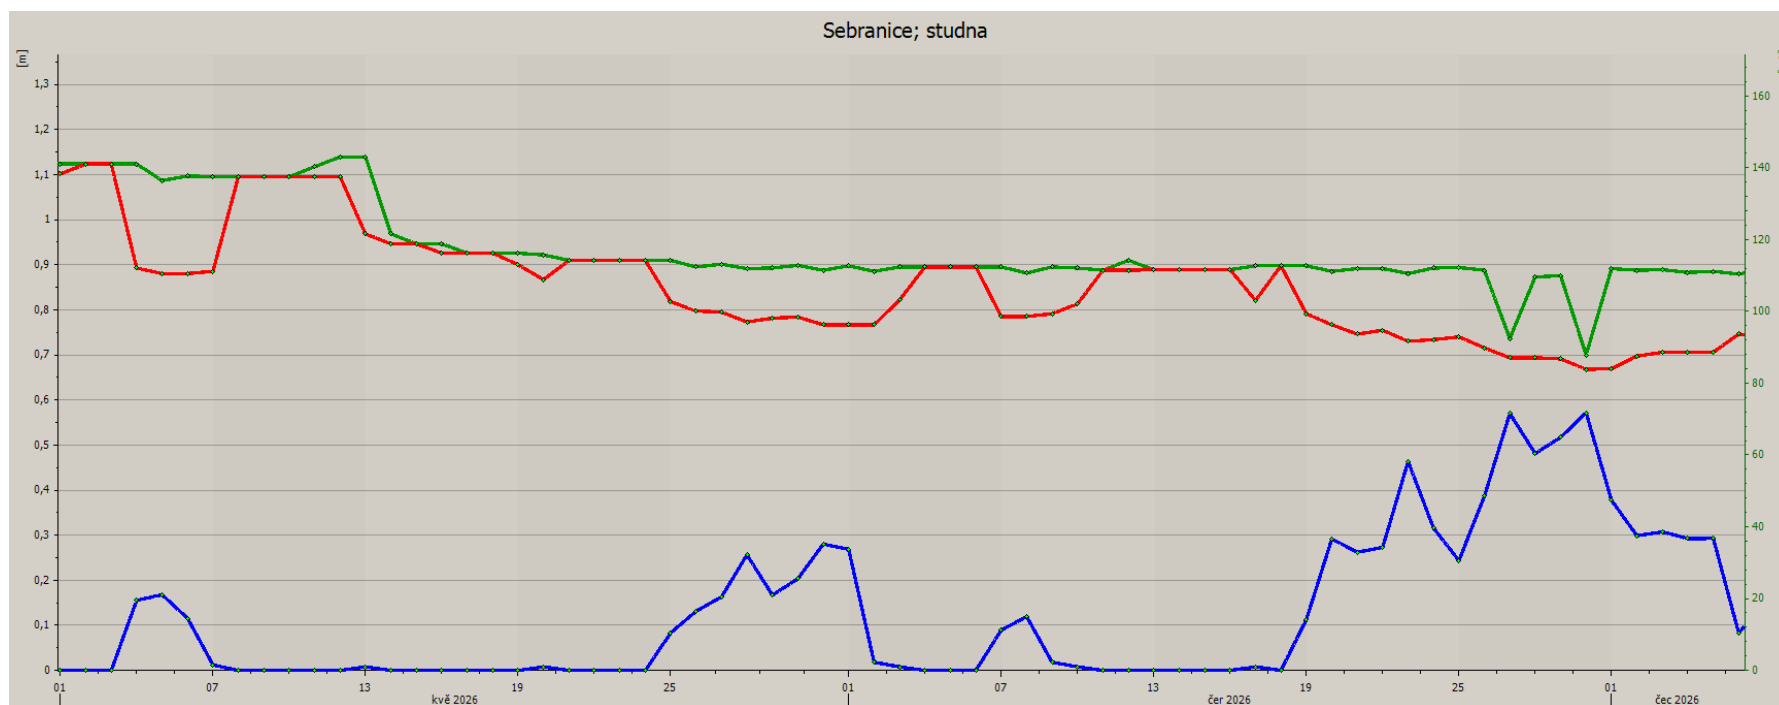

- Maximální hladina studny v jednotlivých dnech
- Minimální hladina studny v jednotlivých dnech
- Objem denních odběrů podzemní vody ze studny

GRAF 2

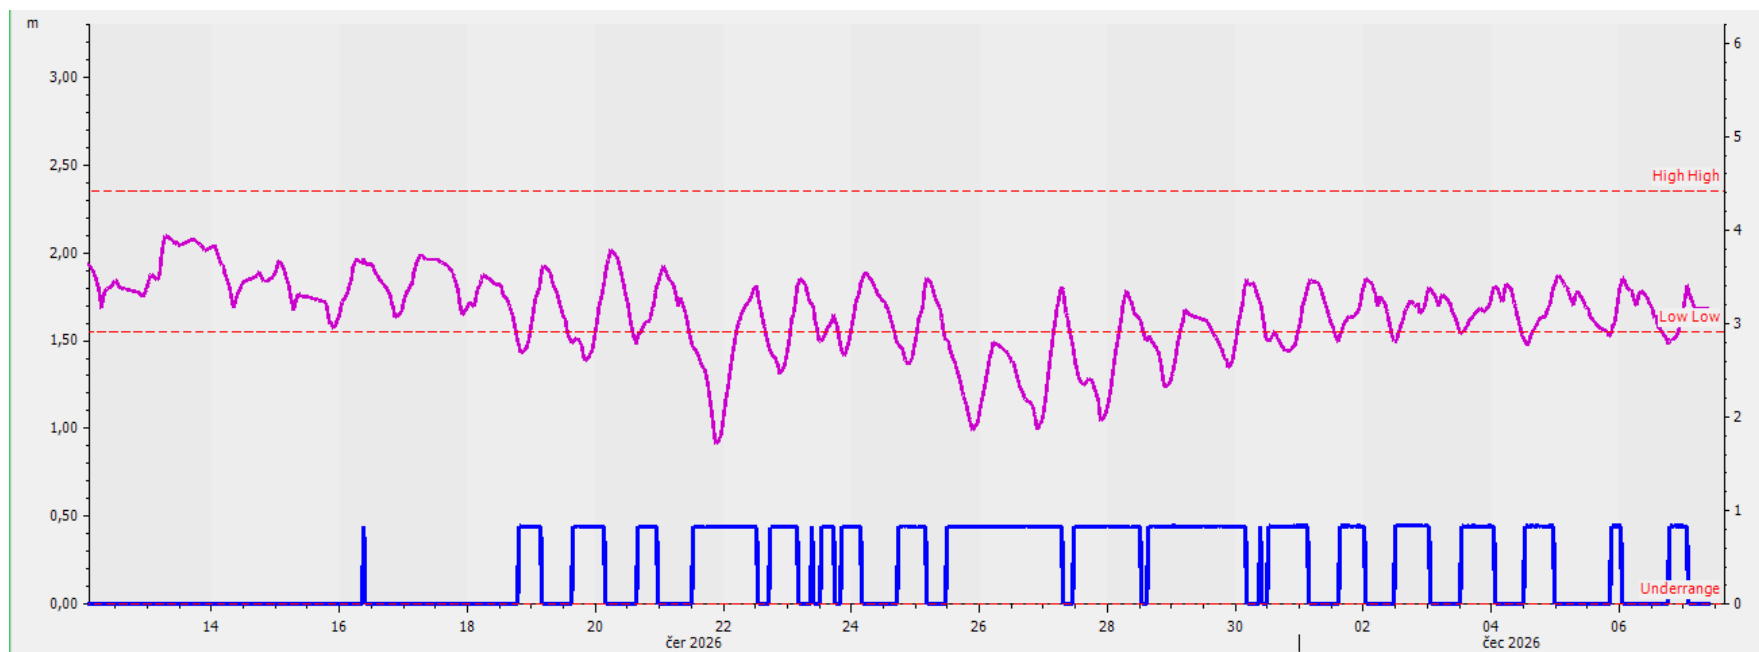

- Hladina vody ve vodojemu
- Čerpání z pomocné studny (l/s)